



CLI – réunion plénière du 15 décembre 2017



SOMMAIRE



1.

Premiers éléments du bilan 2017 du CNPE

2.

Point sur les piscines d'entreposage suite au rapport Greenpeace

Bilan provisoire 2017 du CNPE : une année particulière



• **Sûreté :**



Radioprotection :



• **Production :**



Environnement :



• **Sécurité :**



Ancrage Territorial :



EMPLACEMENTS OUVRAGES POST-FUKUSHIMA

Diésel d'Ultime Secours (DUS) ■



VRD des DUS vers les tranches : —



Bâché d'Appoint d'Eau Ultime (APu) ■



Base de Vie ■




Centre de Crise Local (CCL) ■




Bâche de ReFroidissement Ultime : ■



2017 : année particulière

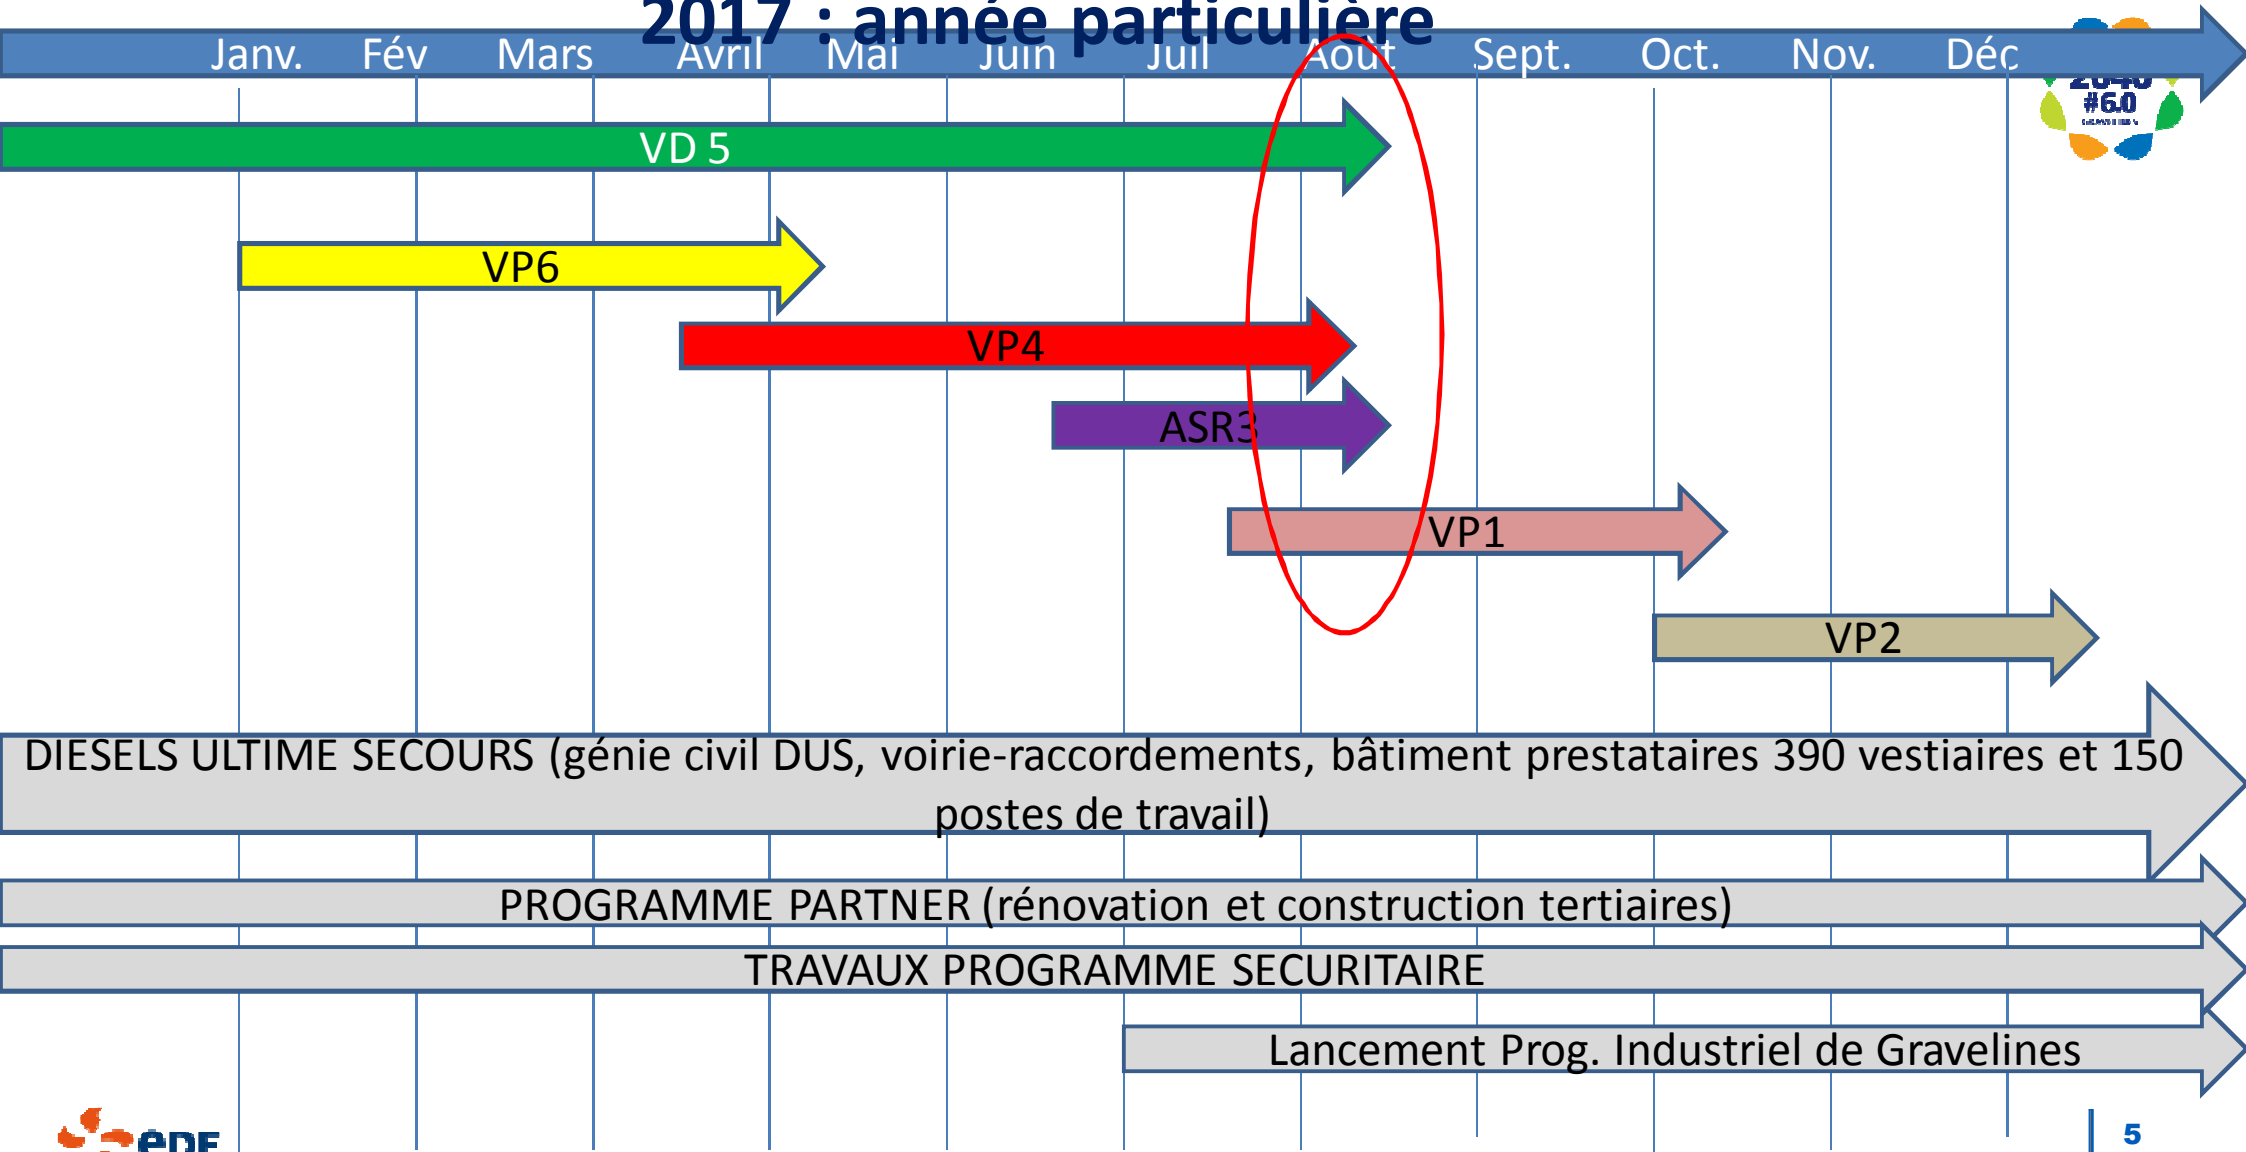



2018 : année particulière

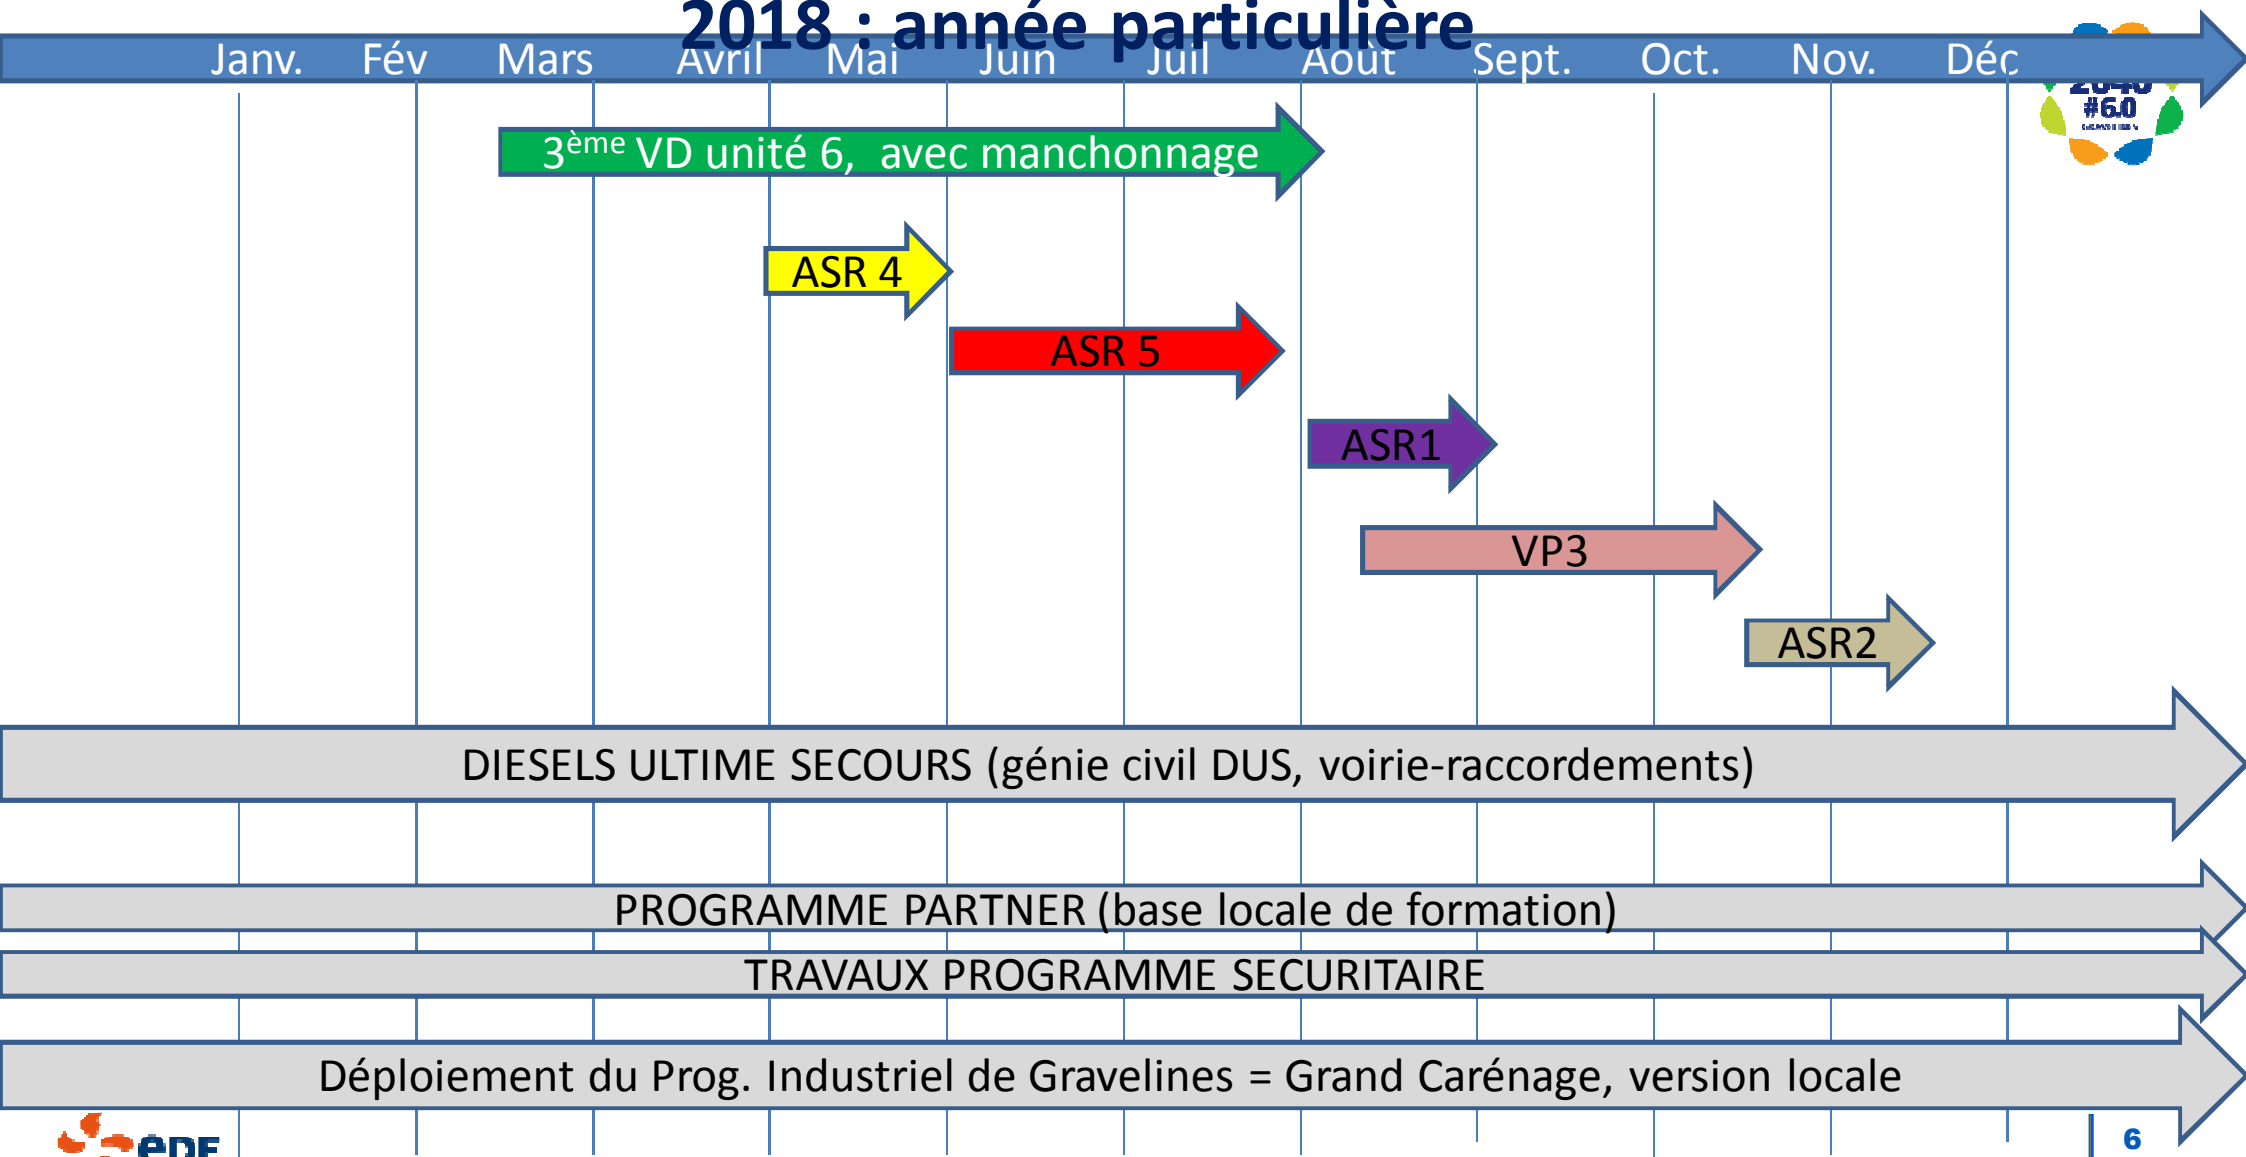

2. Point sur les piscines d'entreposage




BÂTIMENT COMBUSTIBLE Piscine de stockage du combustible

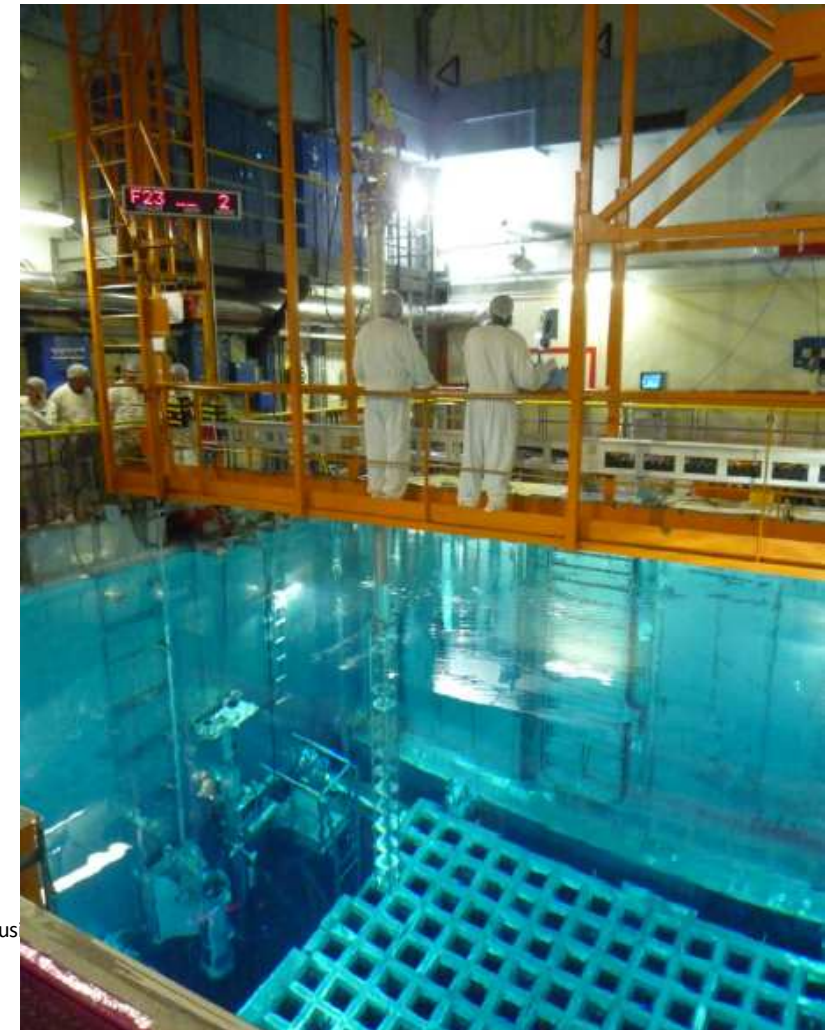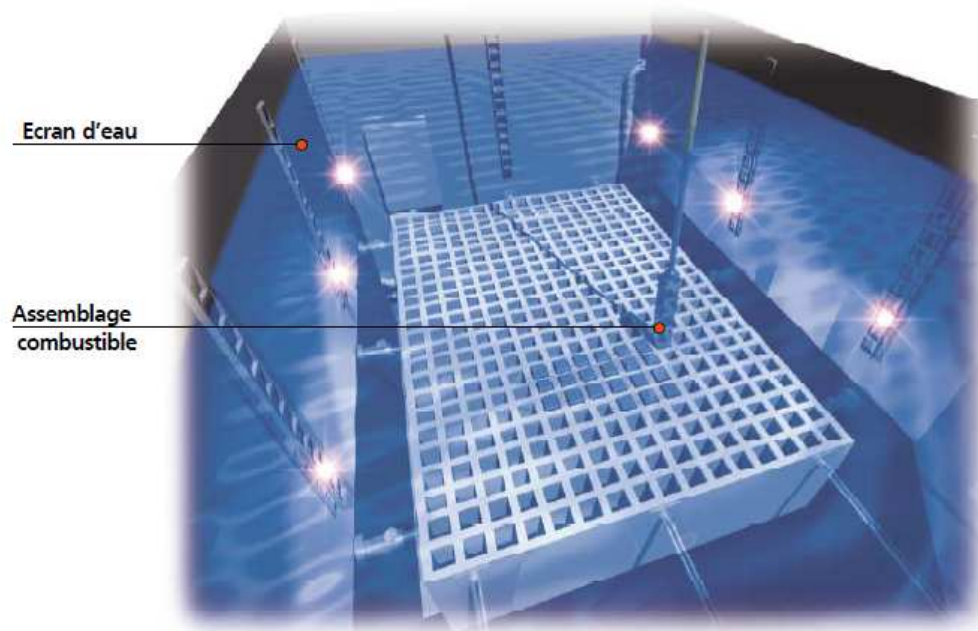


Rôle des piscines : entreposage des assemblages combustibles neufs, avant chargement dans le réacteur, et des assemblages usés, après déchargement du réacteur.

TRANSFERT D'UN ASSEMBLAGE COMBUSTIBLE du cœur de réacteur vers la piscine d'entreposage

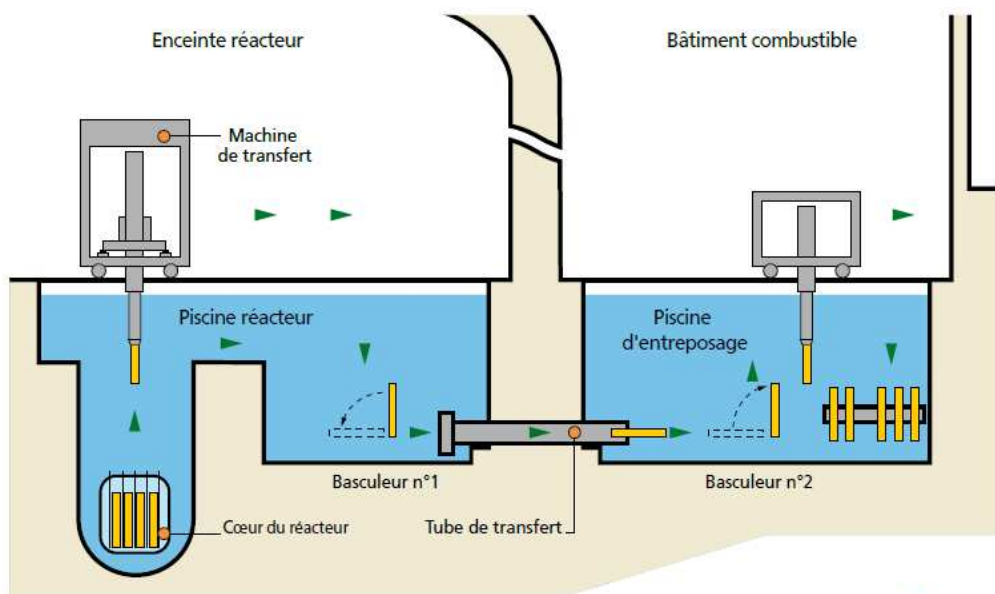

2015 ManutComb - DG07

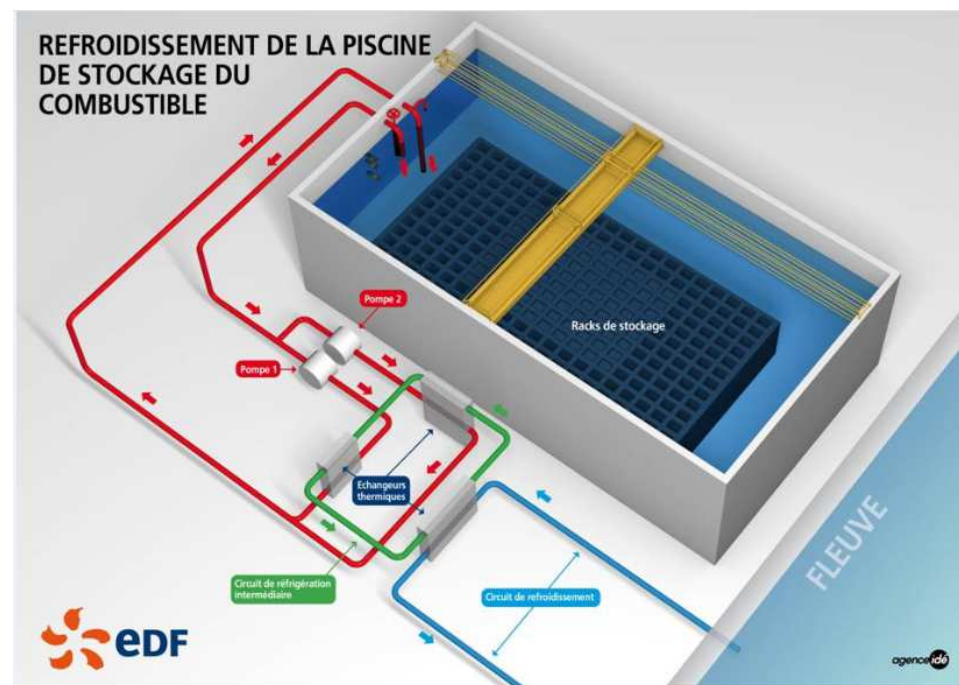

Point sur les piscines d'entreposage



La sûreté est la première des priorités pour EDF

- Sûreté dans la conception, niveau de protection évolutif : le bâtiment est dimensionné contre les agressions externes
- Sûreté dans la protection : le bâtiment fait l'objet de mesures de protection particulières, comme les autres zones sensibles du site.

La liste de ces mesures n'est pas communicable.

La maîtrise de cette confidentialité est une composante essentielle de notre sûreté.

